

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 30.06.2026

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00184 / 06/195

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV1 3svody

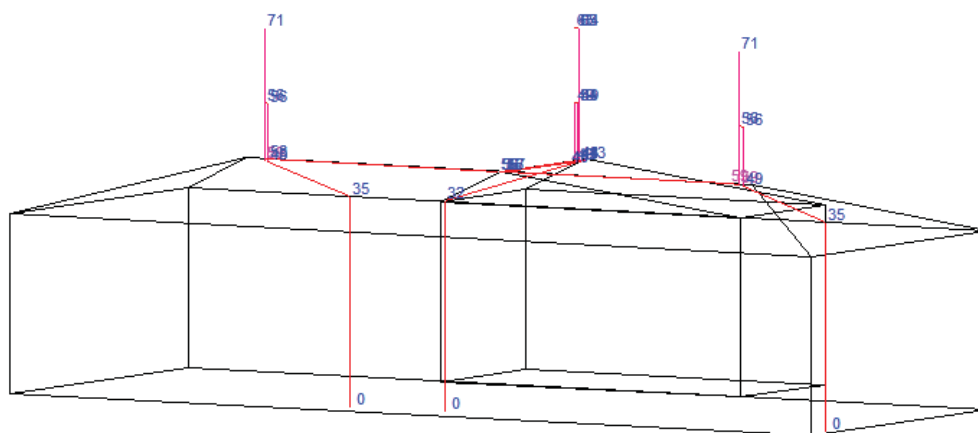

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00184

Jméno: Střední škola Odry

Ulice: Sokolovská 647/1,

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 59 cm

Projekt:

Číslo projektu: 06/195

Název projektu: Ochrana před bleskem Střední škola Odry-budova A
na ul. Sokolovská č. p. 435/2, Odry

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 30.06.2026

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00184 / 06/195

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV1 3svody

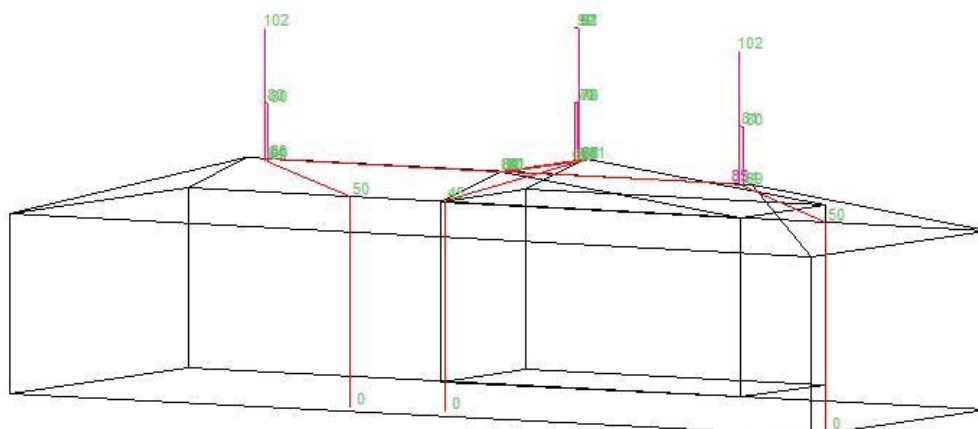

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00184

Jméno: Střední škola Odry

Ulice: Sokolovská 647/1,

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.7

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 85 cm

Projekt:

Číslo projektu: 06/195

Název projektu: Ochrana před bleskem Střední škola Odry-budova A
na ul. Sokolovská č. p. 435/2, Odry

Ulice:

PSČ: --

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 30.06.2026

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00184 / 06/195

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elprojekt


Název: Ing. Jiří Horák

Ulice: Poděbradova 4, Nový Jičín

PSČ: 741 01

Telefon:

DV1 3svody

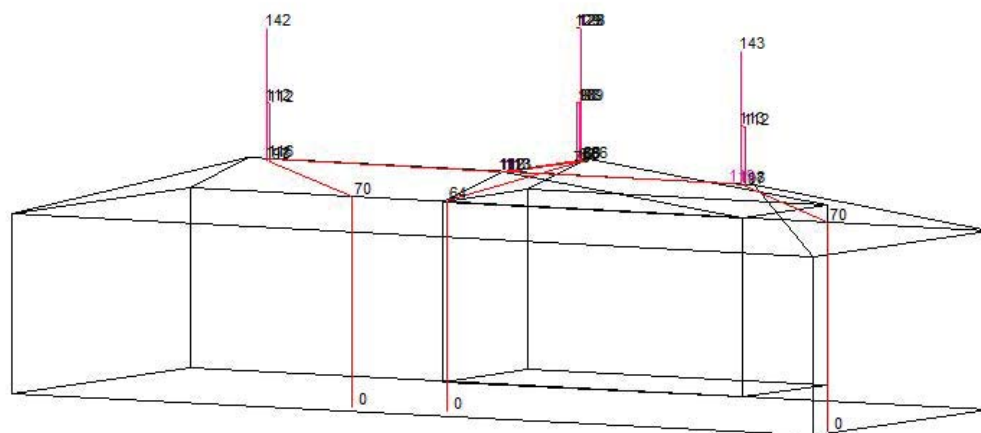

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00184

Jméno: Střední škola Odry

Ulice: Sokolovská 647/1,

PSČ: CZ-742 35-Odry

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: II

Proudové zatížení: 150 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Max. dostatečná vzdálenost 119 cm

Projekt:

Číslo projektu: 06/195

Název projektu: Ochrana před bleskem Střední škola Odry-budova A
na ul. Sokolovská č. p. 435/2, Odry

Ulice:

PSČ: --